

Wall Duct Adapter for CDP-T

EN	Wall duct adapter for CDP/T	Page 3
DE	Wanddurchführungsadapter für CDP-T	Seite 4
FR	Adaptateur de traversée murale CDP-T	Page 5
IT	Adattatore per condotto a parete CDP-T	Pagina 6
PT	Adaptador para conduta de parede para CDP-T	Página 7
RU	Канал для стены, для CDP-T	страница 8
DA	Vægkanaladapter CDP-T	Side 9
	Dimensions, Abmessungen, Dimensions, Dimensioni, Dimensões, Размеры, Dimensioner	Page 10

Dantherm®

CONTROL YOUR CLIMATE


**Introduction, Einführung, Introduction, Introduzione,
 Introdução, Введение, Introduktion**



Description	EN	For use if you have previously cut holes in your wall and want to install a new generation CDP-T dehumidifier.
Beschreibung	DE	Zu verwenden, wenn bereits Löcher in der Wand vorhanden sind, und eine neue Generation von CDP-T-Luftentfeuchtern installiert werden soll.
Description	FR	À utiliser si vous avez déjà percé des trous dans votre muret que vous souhaitez installer un déshumidificateur CDP-T de nouvelle génération.
Descrizione	IT	Da utilizzare se in precedenza sono stati eseguiti dei fori sulla parete ed ora si desidera installare un deumidificatore di nuova generazione CDP-T.
Descrição	PT	Para utilizar caso, previamente, tenha perfurado orifícios na sua parede e pretenda instalar um desumidificador CDP-T da nova geração.
Описание	RU	В случае, если в стене уже имеются отверстия , и необходимо установить осушитель нового поколения CDP-T:
Beskrivelse	DA	Anvendes, hvis der allerede er lavet huller i væggen, og der skal installeres en CDP-T-affugter af en nyere generation.
Manual, part no. Art.-Nr. des Handbuchs Manuel, réf. Manuale, numero di codice Manual, ref. Номер Руководства по каталогу Manual, varenummer		Part number of this service manual is 094869. Die Artikelnummer des Servicehandbuchs lautet 094869. La référence de ce manuel d'entretien est 094869. Il numero di codice del presente manuale di servizio è 094869. A referência do presente manual de manutenção é 094869. Номер данного Руководства по каталогу 094869 Denne servicemanuals varenummer er 094869.


Wall duct adapter CDP-T

1. Fit rubber seal along the edges of the adapter.
(Dotted lines on this illustration.)

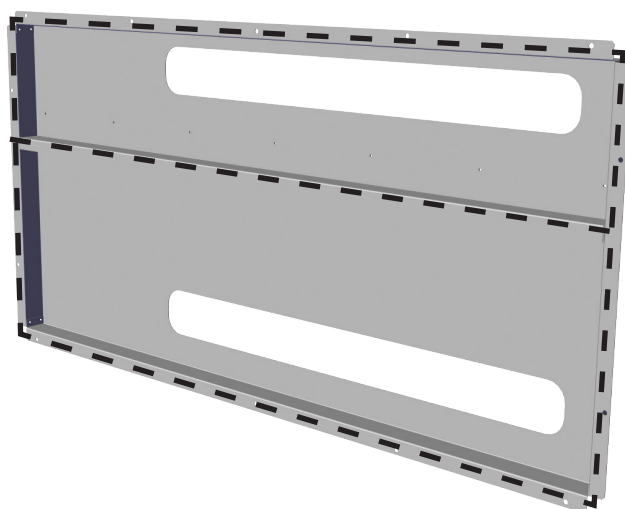


2. Mount the adapter on the wall covering existing holes.

3. Hang the CDP-T dehumidifier on the bracket mounted on the adapter.

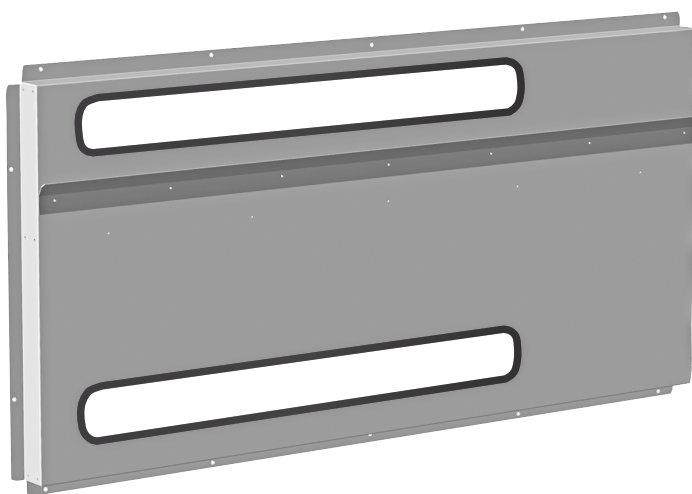


**Wanddurchführungsadapter
für CDP-T**

1. Gummidichtung entlang der
Adapterränder anbringen
(gestrichelte Linien in der Ab-
bildung).

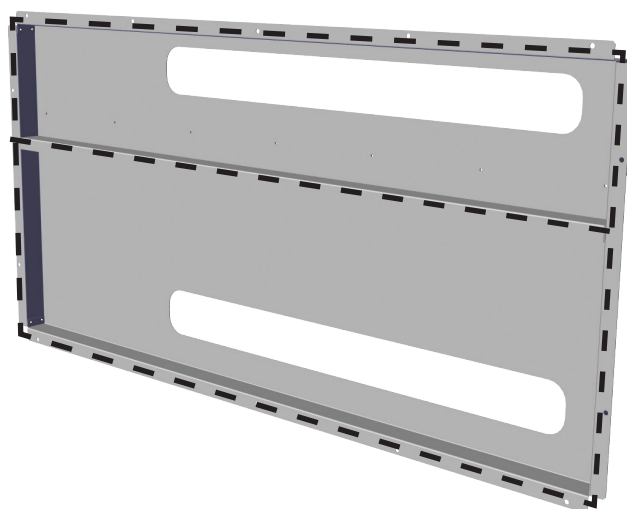


2. Adapter an der Wand an-
bringen, sodass er bestehende
Löcher abdeckt.

3. Den CDP-T-Luftentfeuchter
an der Halteleiste am Adapter
aufhängen.

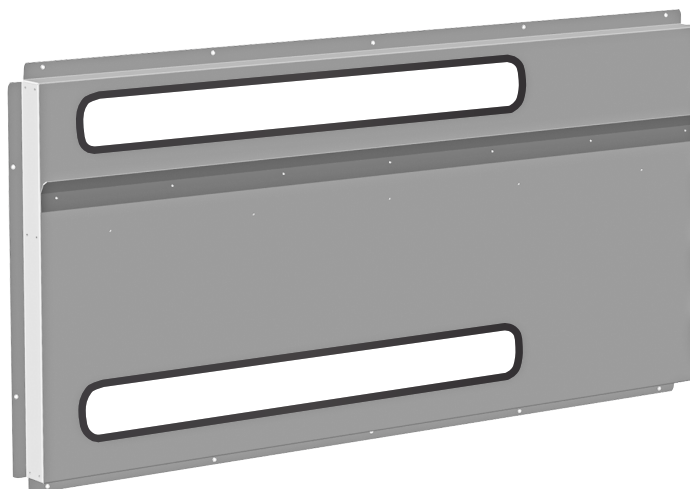


Adaptateur de traversée murale CDP-T

1. Ajustez les joints en caoutchouc le long des bords de l'adaptateur (lignes pointillées sur cette illustration).

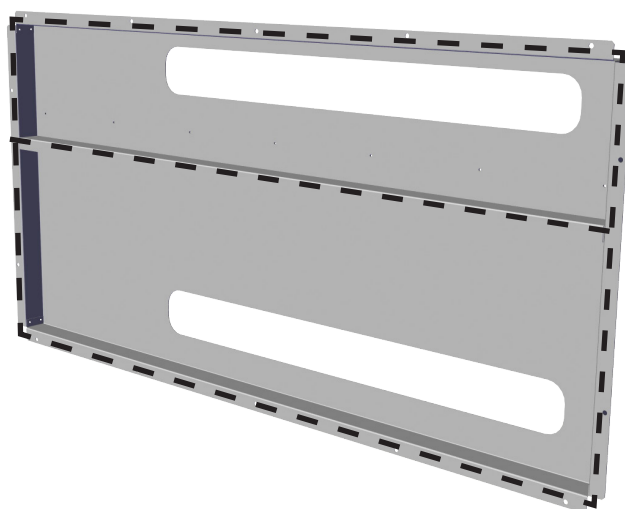


2. Montez l'adaptateur sur le mur en couvrant les trous existants.

3. Accrochez le déshumidificateur CDP-T sur le support monté sur l'adaptateur.

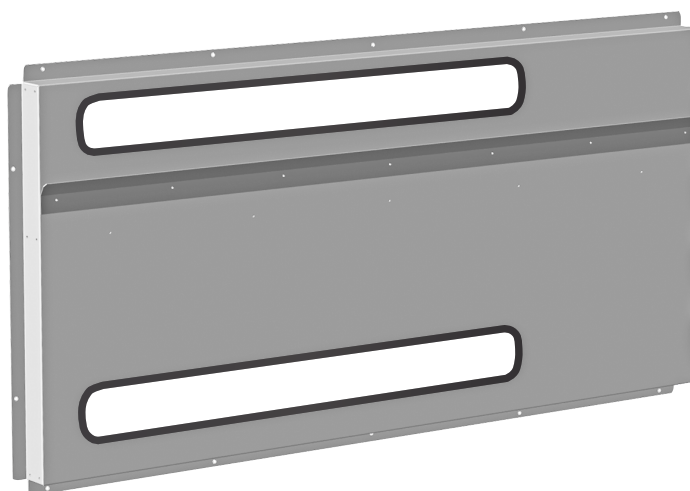


**Adattatore per condotto a
parete CDP-T**

1. Sistemare la guarnizione di gomma sui bordi dell'adattatore (lungo le linee tratteggiate in figura).

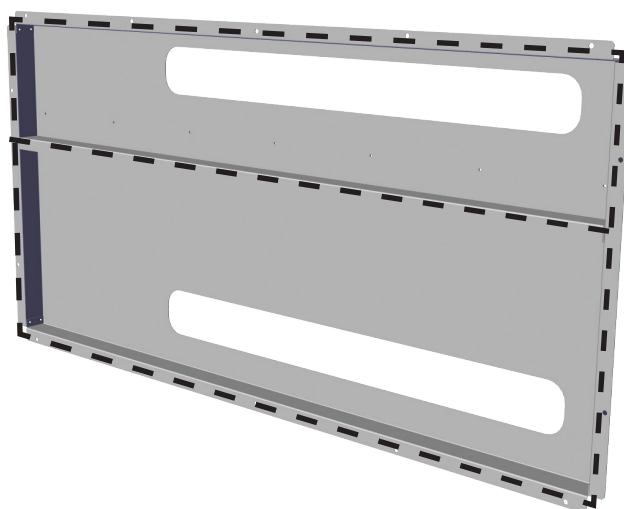


2. Montare l'adattatore sulla parete così da coprire i fori esistenti.

3. Appendere il deumidificatore CDP-T sulla staffa montata sull'adattatore.

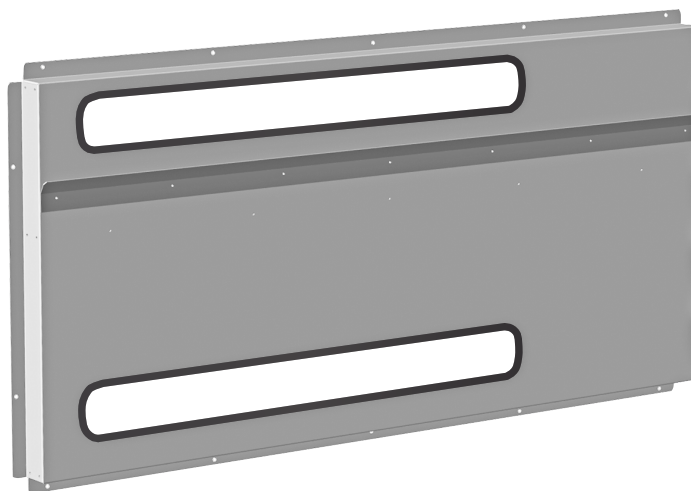


Adaptador para conduta de parede para CDP-T

1. Instale o vedante de borracha ao longo das extremidades do adaptador.
(Linhas tracejadas nesta ilustração.)

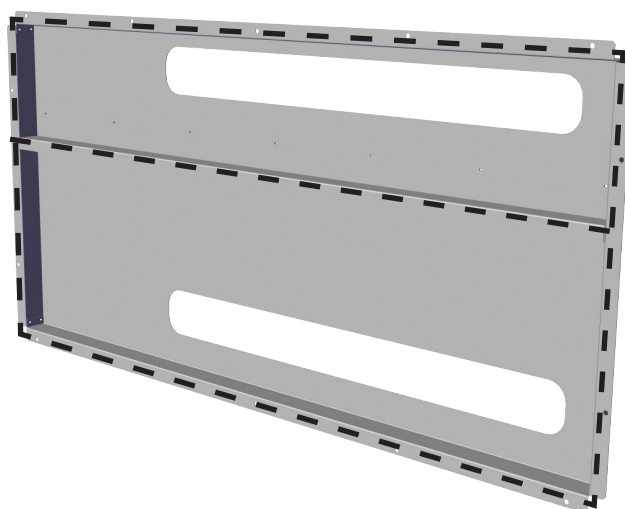


2. Instale o adaptador na parede, tapando os orifícios existentes.

3. Pendure o desumidificador CDP-T no suporte montado no adaptador.

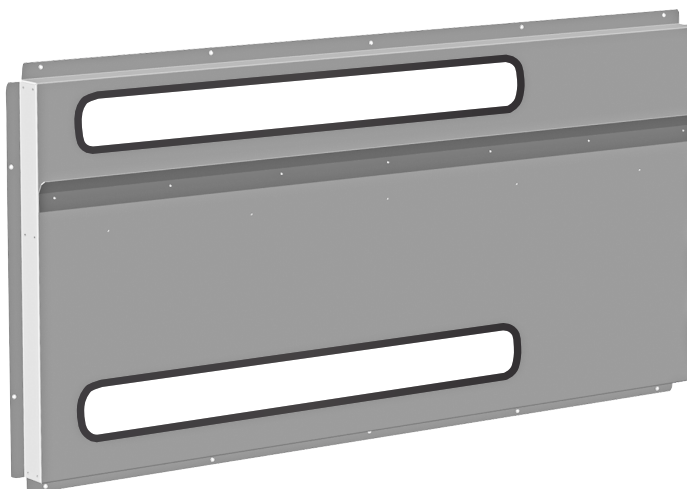


Канал для стены, для CDP-T

1. Установить резиновый уплотнитель вдоль краев адаптера.
(Обозначены на рисунке пунктирными линиями)

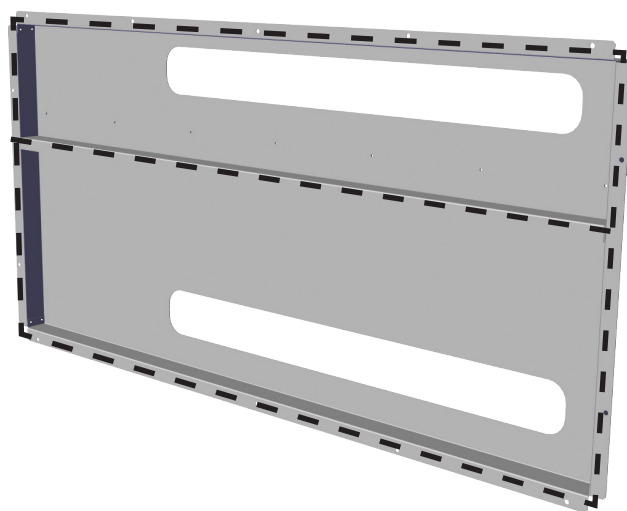


2. Установить адаптер на стену, закрыв существующие отверстия.

3. Повесить осушитель CDP-T на кронштейн, закрепленный на адаптере.

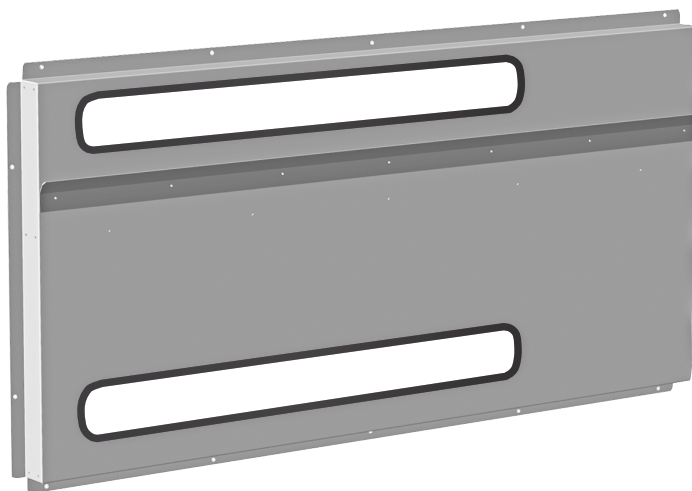


Vægkanaladapter CDP-T

1. Påsæt gummitætning langs adapterens kanter.
(Stiplede linjer i denne illustration.)

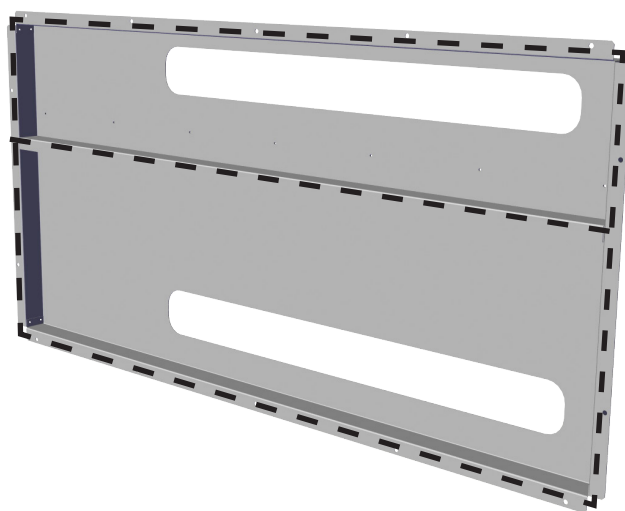



2. Monter adapteren på væggen over de eksisterende huller.

3. Hæng CDP-T-affugteren på beslaget på adapteren.

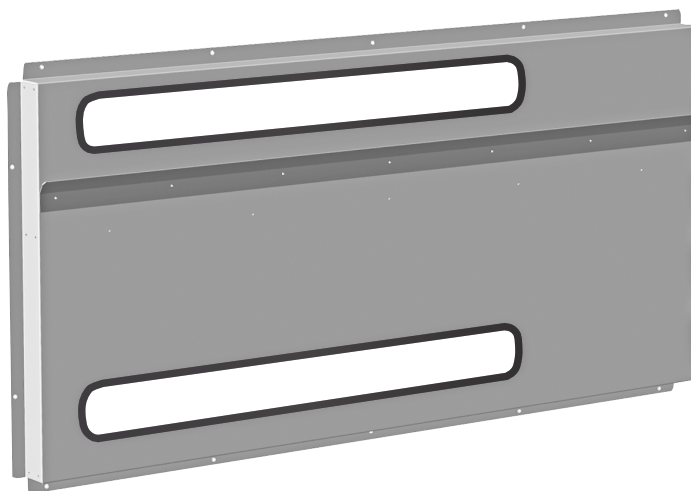

Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Dimensioni
Dimensões
Размеры
Dimensioner

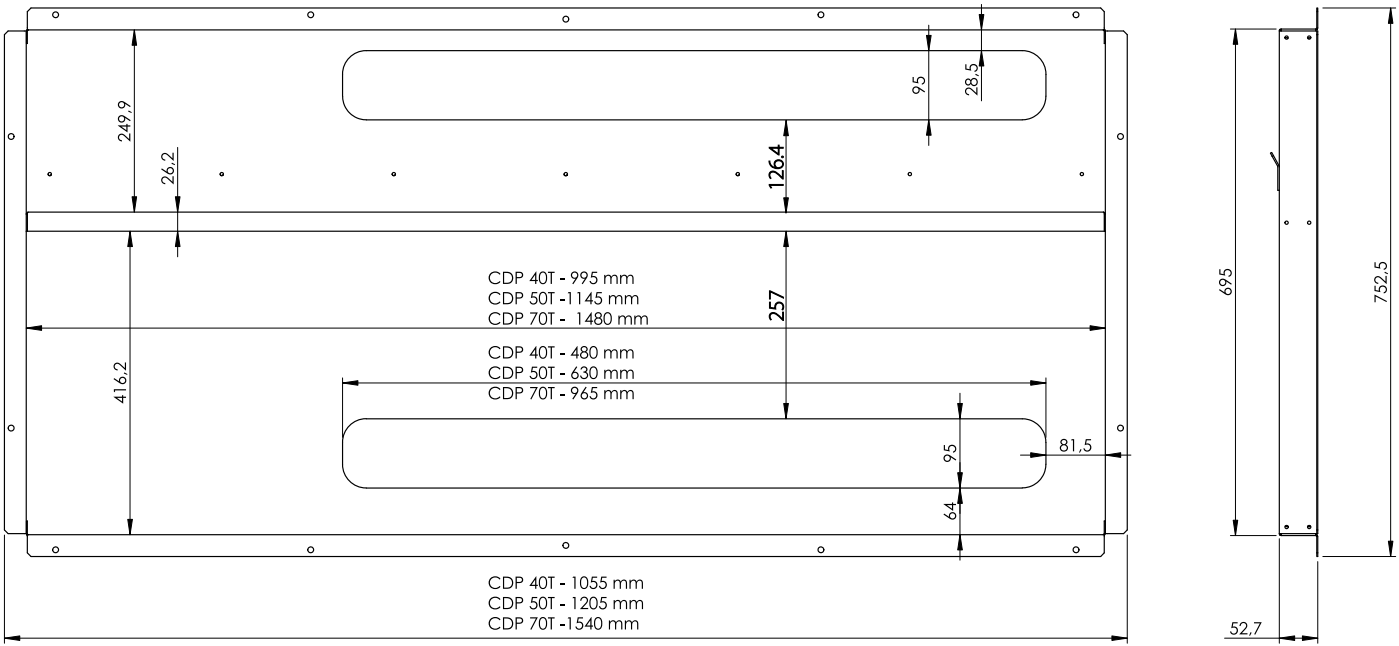

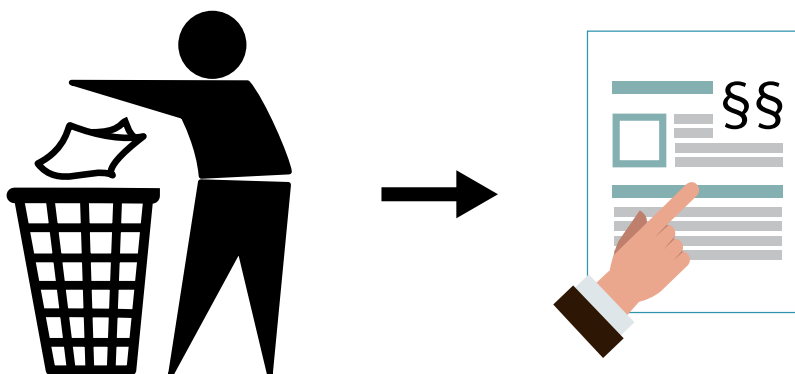

Dantherm Air Handling A/S

Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

Phone +45 96 14 37 00
Fax +45 96 14 38 00

infodk@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm AS

Postboks 4, 3101 Tønsberg
Norway
Besøksadresse: Løkkeåsvn. 263138
Skallestad

Phone +47 33 35 16 00
Fax +47 33 38 51 91

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Air Handling AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden

Phone +46 (0) 111 930 40
Fax +46 (0) 121 133 70

infose@dantherm.com
www.dantherm.se

Dantherm Air Handling

Suite # 1009 Prism Tower
Business Bay
Dubai, UAE

Mobile +971 56 831 7466
Direct +45 60 23 55 29

frb@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Limited

12 Windmill Business Park
Windmill Road, Clevedon
North Somerset, BS21 6SR
England

Phone +44 (0)1275 87 68 51
Fax +44 (0)1275 34 30 86

infouk@dantherm.com
www.dantherm.co.uk

Dantherm Cooling A/S

4th Dobryninskiy Lane 8
Office C 11-01
119049 Moscow
Russia

Mobile +7 903 700 69 01
Phone +7 495 642 95 60
Fax +44 (0)1275 34 30 86


thj@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Cooling GmbH

Ziegler Str. 19
D-86199 Augsburg
Deutschland

Mobile +49 172 627 02 87
Direkt: +49 821 297 00 297
Fax +49 821 297 00 298

KW@dantherm.com
www.dantherm.com



Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles.

Dantherm se exime de cualquier responsabilidad por errores y cambios realizados.

A Dantherm recusa qualquer responsabilidade relacionada com eventuais erros e alterações.

Компания Dantherm не принимает на себя ответственность за возможные ошибки и изменения в настоящем документе.